


**TÉRREO 02**  
ESC: 1:100

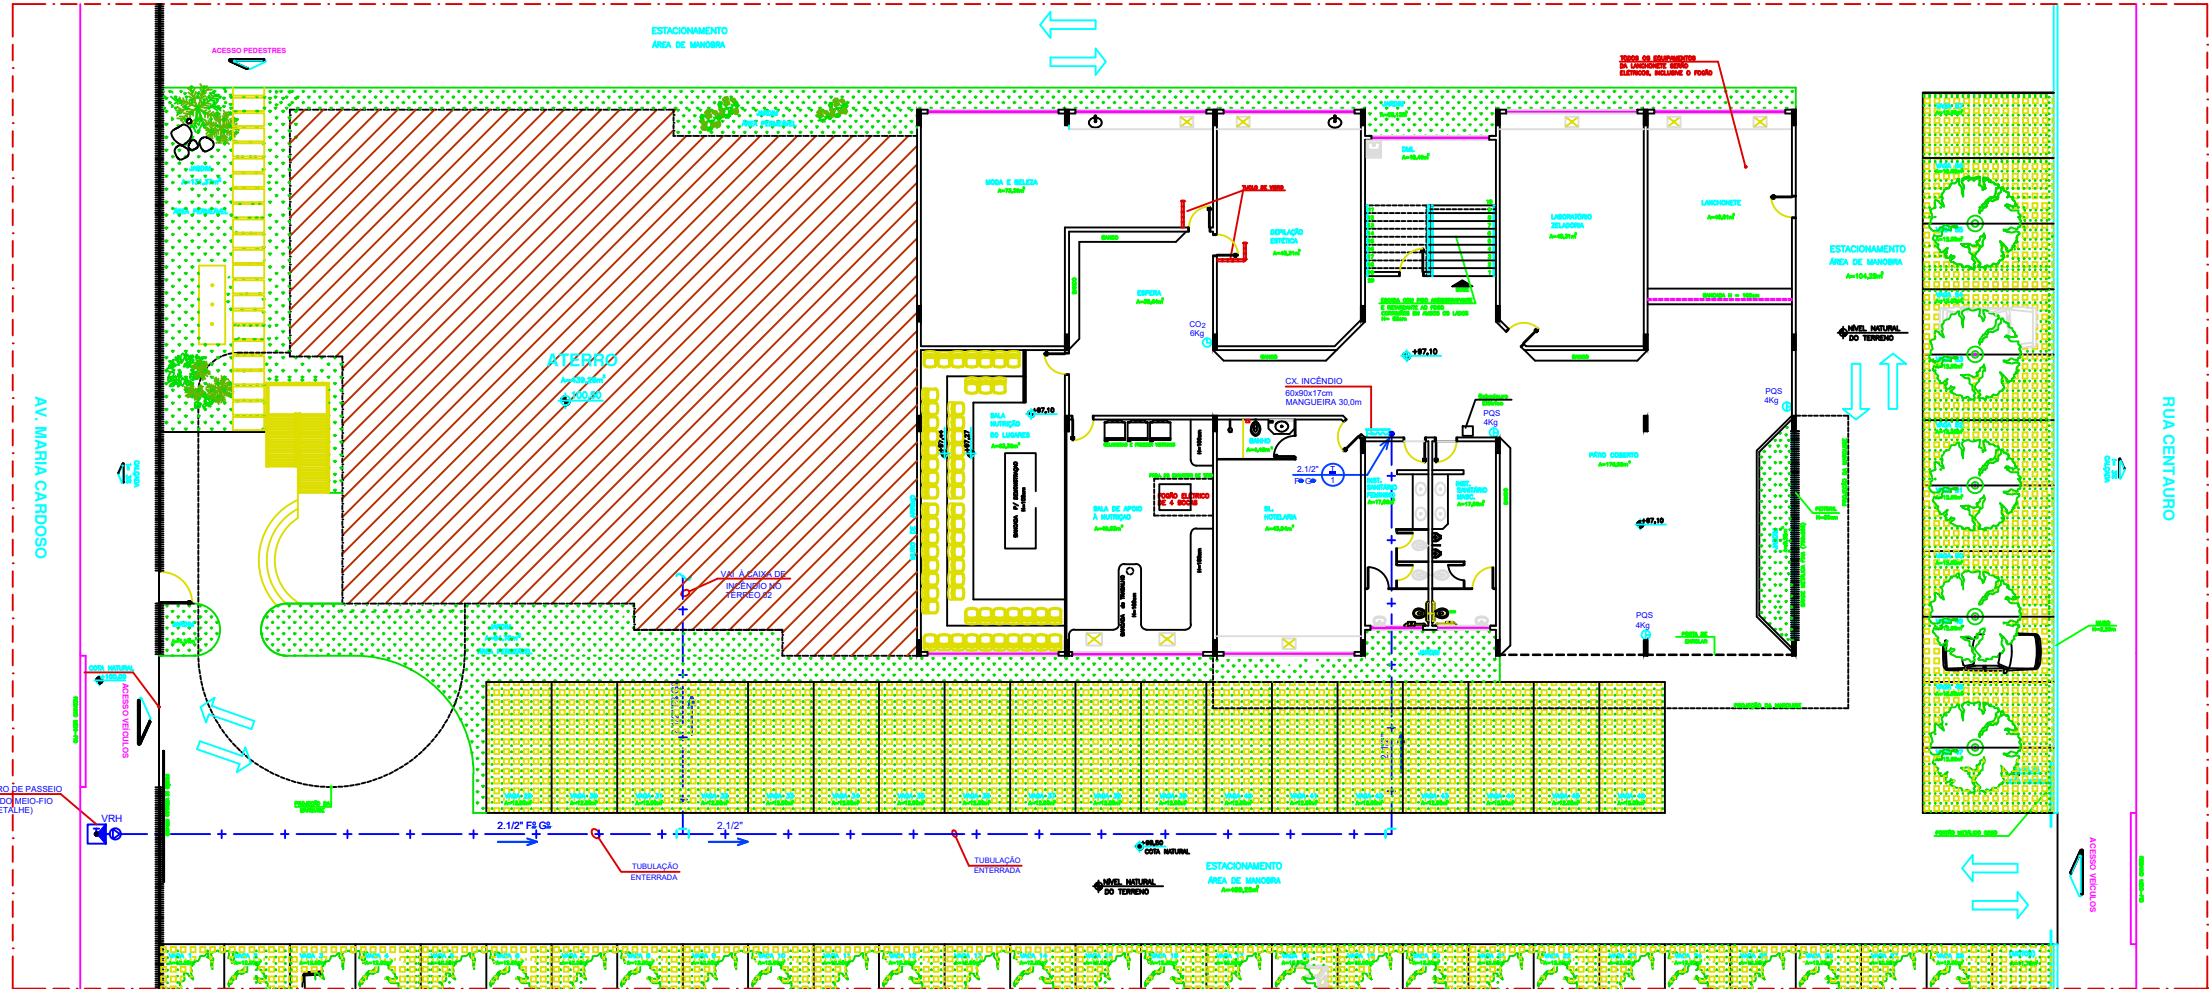

**TÉRREO 01**  
ESC: 1:100

**Cx. de INCENDIO**  
SEM ESCALA

**Legenda**

CO<sub>2</sub> 6Kg - Extintor Portátil Gás Carbonico 6KG

PQS 4Kg - Extintor Portátil Pó Químico Seco 4KG

Caixa de Incêndio 60x30x17cm - Mang. 30,0m

Coluna de Combate a Incêndio P<sup>o</sup> 6<sup>o</sup> - Ø 2.1/2"

Válvula de retenção vertical - Ø2.1/2"

Válvula de retenção horizontal - Ø2.1/2"

Tubulação de combate a Incêndio será em P<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> cotada em polietileno (diâmetro interno) nas colunas e nos telos. 2.1/2"



Registro de Extintor

**LEGENDA**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1) TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"	1
2) TE FERRO GALVANIZADO 3" X 2.1/2"	1
3) NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"	1
4) REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2"	1
5) ADAPTADOR PARA ENGATE STORE 2.1/2" X 1.1/2"	1
6) ENGATE TIPO STORE 1.1/2" X (13 x 16mm)	1
7) ESQUISO TROCO CONDO 2.1/2"	1
8) MANGUEIRA DE INCENDIO 30m x 25mm x 25mm	1
9) CESTO OU SUPORTE PARA MANGUEIRA	1
10) CAIXA DE INCENDIO EM ALUMINIO	1
11) MARCHO METALICO	1
12) TAMPA METALICA	1
13) FUNDO DA CAIXA (PRE-MOLDO DE CONCRETO)	1

OBSERVAÇÕES: (MANGUEIRAS: APLICAÇÃO RESIDENCIAL)

- AS MANGUEIRAS DE INCENDIO DEVERÃO SER DO TIPO SINTX PREZAL (CAPA SIMPLES TECIDO EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTETICA), #1.1/2", DE ACORDO COM ABNT (NBR 11861).

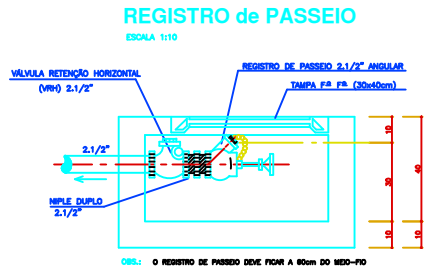

**CFP - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO**  
**CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL**  
**INCENDIO**

PROPRIETARIO: SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

AUTOR DO PROJETO: ARQUIT. ATHOS RIOS JUNIOR - CREA 3577/D GO/10

RESP. TECNICO:

ENDEREÇO: AV. MARIA CARDOSO, QD. 26, LOTES 6,7,8,9,10,20,21 E 22, JO. LUZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO.

ÁREA TERRENO: 3.480,00m<sup>2</sup> ÁREA CONSTRUÇÃO: 2.851,81m<sup>2</sup> N. DE PAVIMENTOS: 03

DESENHO: Carine DATA: REVISÃO EM 12/06/2002 ESCALA: Indecida

CONTEÚDO: TERREO 01 TERREO 02 REGISTRO de PASSEIO CX. de INCENDIO

LEGENDA

FOLHA: 01/02