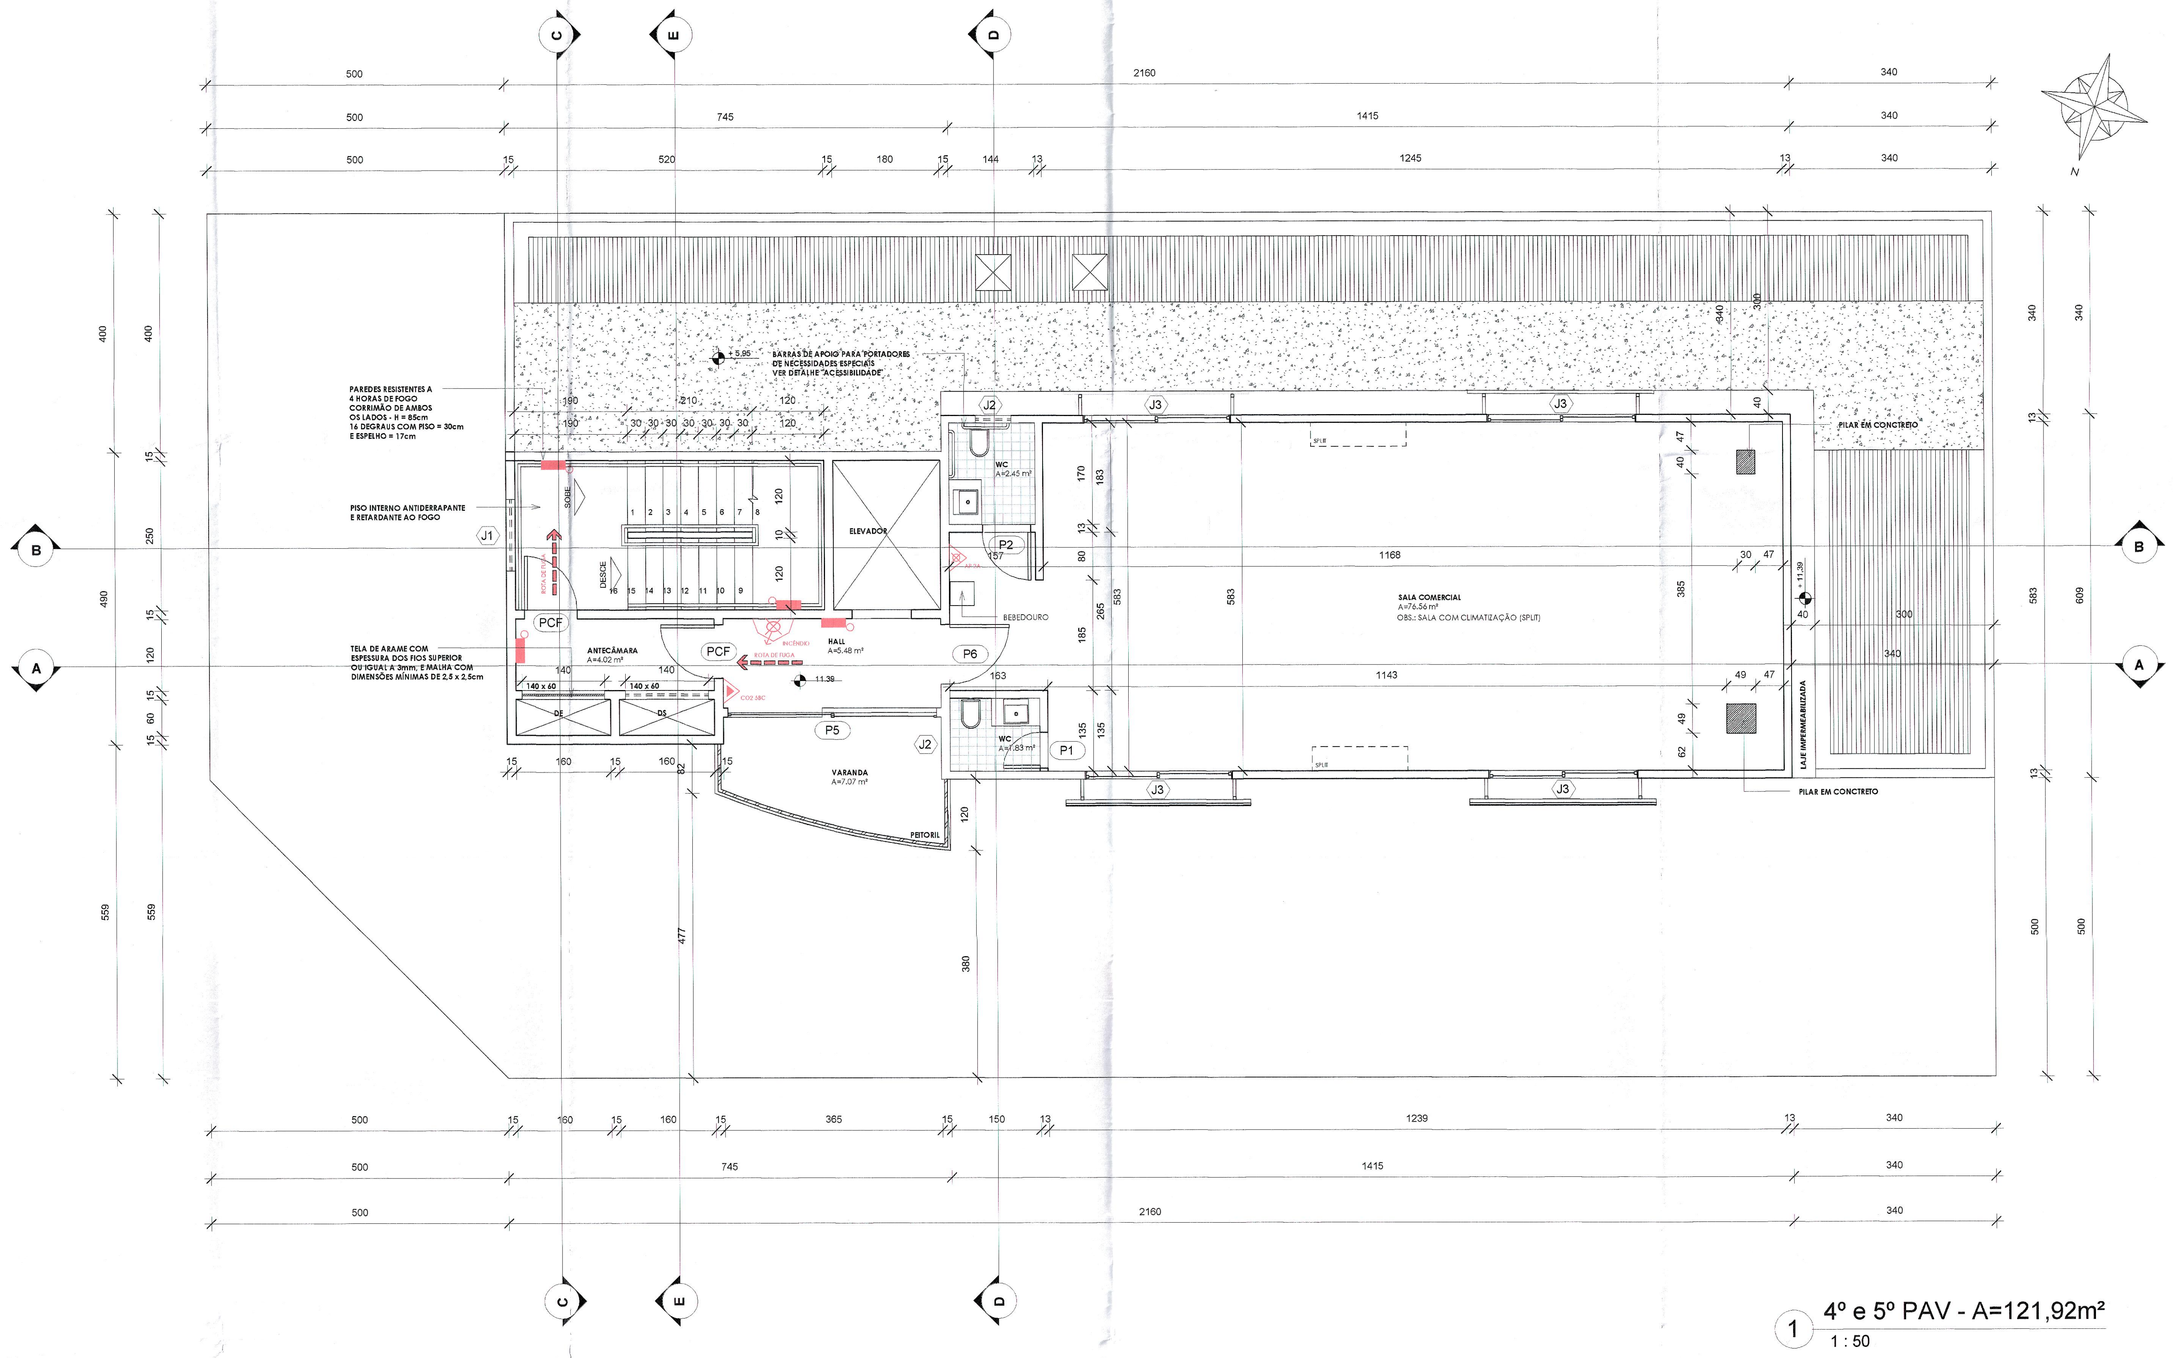

1 4º e 5º PAV - A=121,92m²
1 : 50

LEI 15.802/2006	LEGENDA DE INCÊNDIO
	EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBONO - CO - 5-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL-PÓ QUÍMICO SECO -PQS 20-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL-ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A
	HIDRANTE SIMPLES - 60x90x17cm -MANG. 2x15m
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO.
ROTA DE FUGA	ROTA DE FUGA
PCF	PORTA CORTA FOGO - 90x210cm

QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS

PORTAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
P1	060 x 210	PORTA DE MADEIRA COM MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	10
P2	080 x 210	PORTA DE MADEIRA COM MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	21
P3	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	02
P4	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (02 FOLHAS)	01
P5	350 x 210	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	08
P6	100 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (01 FOLHA)	08
P7	180 x 210	PORTA DE VIDRO TEMP. C/ MOLA	ABRIR (02 FOLHAS)	01
P8	080 x 210	PORTA DE ALUM. C/ VENEZIANA	ABRIR (01 FOLHA)	01
PCF	090 x 210	PORTA CORTA FOGO RESISTENTE A 90min NO MÍNIMO	ABRIR (01 FOLHA)	18

QUADRO DE ABERTURAS - JANELAS

PORTAS	DIMENSÃO	MATERIAL	TIPO	QUANTIDADE
J1	120 x 080 x 130	TIJOLO DE VIDRO INCOLOR	SEM VENTILAÇÃO	09
J2	060 x 060 x 150	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	MÁXIMO-AR (01 FOLHA)	16
J3	250 x 110 x 112	JANELA DE VIDRO TEMPERADO	CORRER (02 FOLHAS)	31

APROVAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS
Processo de acesso com Lei Estadual nº 15.802/2006 para análise das medidas de segurança contra incêndio e pânico a serem adotadas na edificação, destinados para: [illegible]
Protocolo nº 1.9.7.0.0.9 04/SET/2009
( ) Processo [illegible]
( ) Processo Reiterado nº [illegible]
( ) Processo Substituto nº [illegible]
( ) Projeto Básico nº [illegible]
Conforme
Leandro Bruno de Sá Cel QOBM/Comandante
Gyovana de Oliveira Mendes
TEN QOBM/Comandante
Matrícula 1.9.7.0.0.9

walter & athos arquitetos
associados s/c ltda
3285-7135

SENAC - SEDE ADMINISTRATIVA

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AUTOR DO PROJETO: ARQT. ATHOS RIOS JUNIOR - CREA 3577/D GO

AUTOR DO PROJETO: ARQT. RACHEL BORGES MOREIRA - CREA 14800/D GO

AUTOR DO PROJETO: ARQT. WALTER ANTÔNIO GARCIA - CREA 4256/D GO

RESP. TÉCNICO

ENDEREÇO: RUA 9-A ESQ. C/ RUA 31-A, QD. 26A, LT. 30, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA-GO

ÁREA TERRENO: 422,20m²	ÁREA CONSTRUÇÃO: 1.618,25m²	NÚMERO DE PAVIMENTOS: 10
ÁREA PERMEÁVEL: 81,71m²	DATA: JUNHO/2009	ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO:
- PLANTA TIPO 4º E 5º PAVIMENTOS
- QUADRO DE ESQUADRIAS
- DETALHES
- LEGENDA DE INCÊNDIO

FOLHA: 5 / 13