


PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO
escala: 1:100
ÁREA CONSTRUÍDA = 748,59m².

HIDRANTES:	02
EXTINTORES:	
POS 20 B.C	03
CO2 S.B.C	04
AP 2-A	01

AV. LEOCÁDIO DE SOUZA REIS

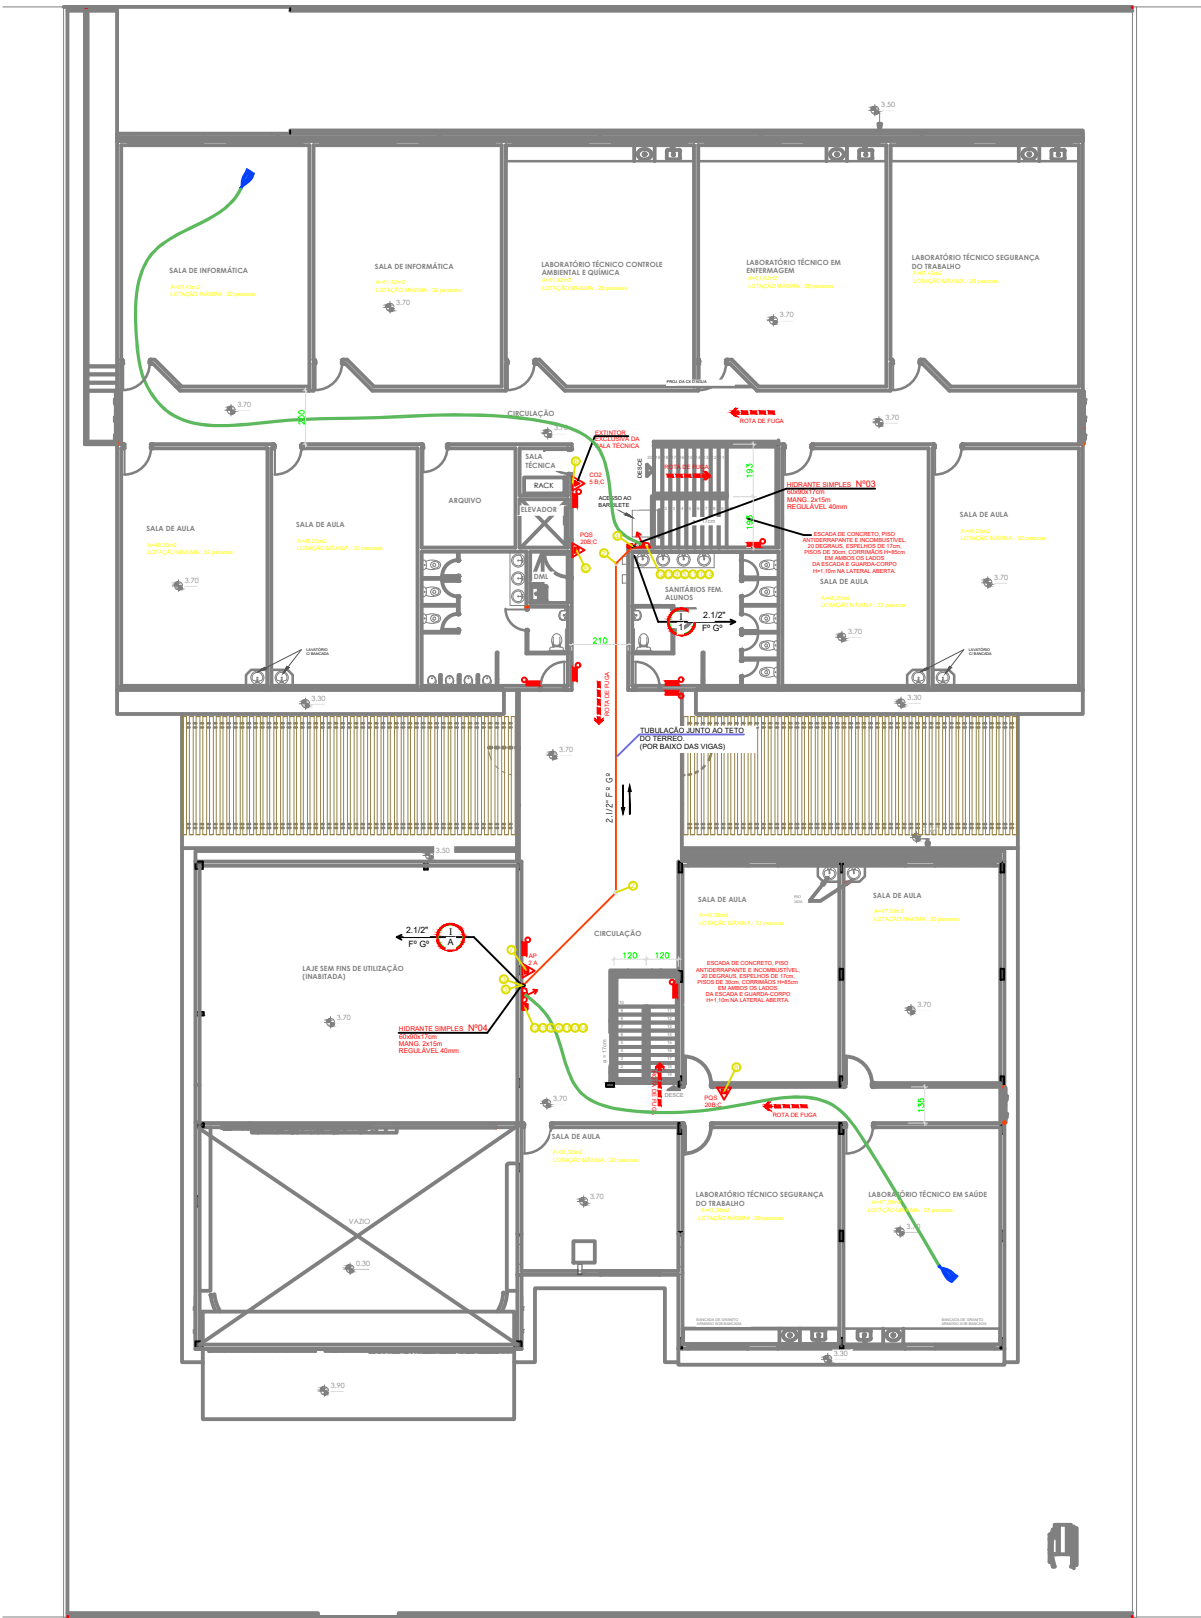

PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR
escala: 1:100
ÁREA CONSTRUÍDA = 1.058,25m².

HIDRANTES:	02
EXTINTORES:	
POS 20 B.C	02
CO2 S.B.C	01
AP 2-A	01

LISTA DE MATERIAIS PAV. TÉRREO				
Grupo	Nº	Descrição	Unid.	Quant.
Tubo	1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	74,80
	2	COTVELO AS DE FERRO GALVANIZADO	PC	1,00
	3	COTVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO	PC	6,00
	4	TE 90	PC	2,00
Metal	5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL	LN	1,00
	6	CJ REGISTRO GLOBO ANGULAR	PC	3,00
Assessoria	7	EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO	PC	4,00
	8	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA	PC	1,00
	9	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO	PC	3,00
	10	APARATO PARA INQUETE STORE	PC	2,00
	11	INPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO	PC	4,00
	12	SHAPPO GLOBO COM CORNENTE	PC	1,00
	13	CHAVE DE INCENDIO	PC	2,00
	14	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	15	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	16	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	17	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	18	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	19	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	20	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00

LISTA DE MATERIAIS PAV. SUPERIOR				
Grupo	Nº	Descrição	Unid.	Quant.
Tubo	1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	10,80
	2	COTVELO AS DE FERRO GALVANIZADO	PC	2,00
	3	COTVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO	PC	2,00
	4	TE 90	PC	1,00
Assessoria	5	CJ REGISTRO GLOBO ANGULAR	PC	2,00
	6	EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO	PC	1,00
	7	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA	PC	1,00
	8	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO	PC	2,00
	9	APARATO PARA INQUETE STORE	PC	2,00
	10	INPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO	PC	2,00
	11	CHAVE DE INCENDIO	PC	2,00
	12	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	13	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	14	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	15	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	16	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	17	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00
	18	ENLACE TIPO STORE	PC	2,00

LEI 15.800/2009	
	EXTINTOR PORTATIL QUIMICO DE CARBONO - CO2 S.B.C
	EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO - POS 20 B.C
	EXTINTOR PORTATIL AGUA PRESSURIZADA - AP 2-A
	HIDRANTE SIMPLES - 60x60x110cm - MANG. 2x15m REGULAVEL 40mm
	ELIMINACAO DE EMERGENCIA FIXADA - A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO
	ROTA DE FUGA
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - COM QUADRO SINÓPTICO
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - ALTURA ENTRE 1,20 E 1,80m DO PISO
	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCENDIO
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO (BOTONERA TIPO LISA E DESLIZA)
	TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM BIPER) PI REDE PROV. DE INCENDIO, ACIONADO ATRAVES DE VALVULA OU CHAVE DE FUGA
	FONTE ALTERNATIVA (BATERIA)
	MANGUEIRA DE INCENDIO DUA INTERNIO 40mm e COMP. 2x15m

APROVAÇÃO:

ESTADO DE GOÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO Nº.....

1. () Projeto original;
2. () Por alteração: Projeto original;
3. () Por alteração: Projeto original;
4. () Por alteração de modificação existente;
5. () Com Planos e Anexos (nº.....)

APROVADO
EM.....

CENTRO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DE QUIRINÓPOLIS

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO: AV. LEOCÁDIO DE SOUZA REIS, QD. 24 - BAIRRO ONDINO REZENDE - QUIRINÓPOLIS-GO.

EDIFÍCIO EDUCACIONAL 2 PAVIMENTOS

PROPRIETÁRIO: SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AUTOR DO PROJETO: ARQ. ATHOS RIOS JÚNIOR - CAU - A-10299-7
WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - INSCR. MUNC. - 145390-7 - CAU 5430-8

RESP. TÉCNICO:

CONTEÚDO: PAV. TÉRREO / PAV. SUPERIOR / LEGENDA / LISTA DE MATERIAIS

WALTER & ATHOS
arquitetos
associados s/s
63-3285-7135

2/3

EXECUTIVO

SENAC-QUIRINÓPOLIS, PE, 002, TER. SUP. 801