




PLANTA 3º PAVIMENTO ESC. 1 :100

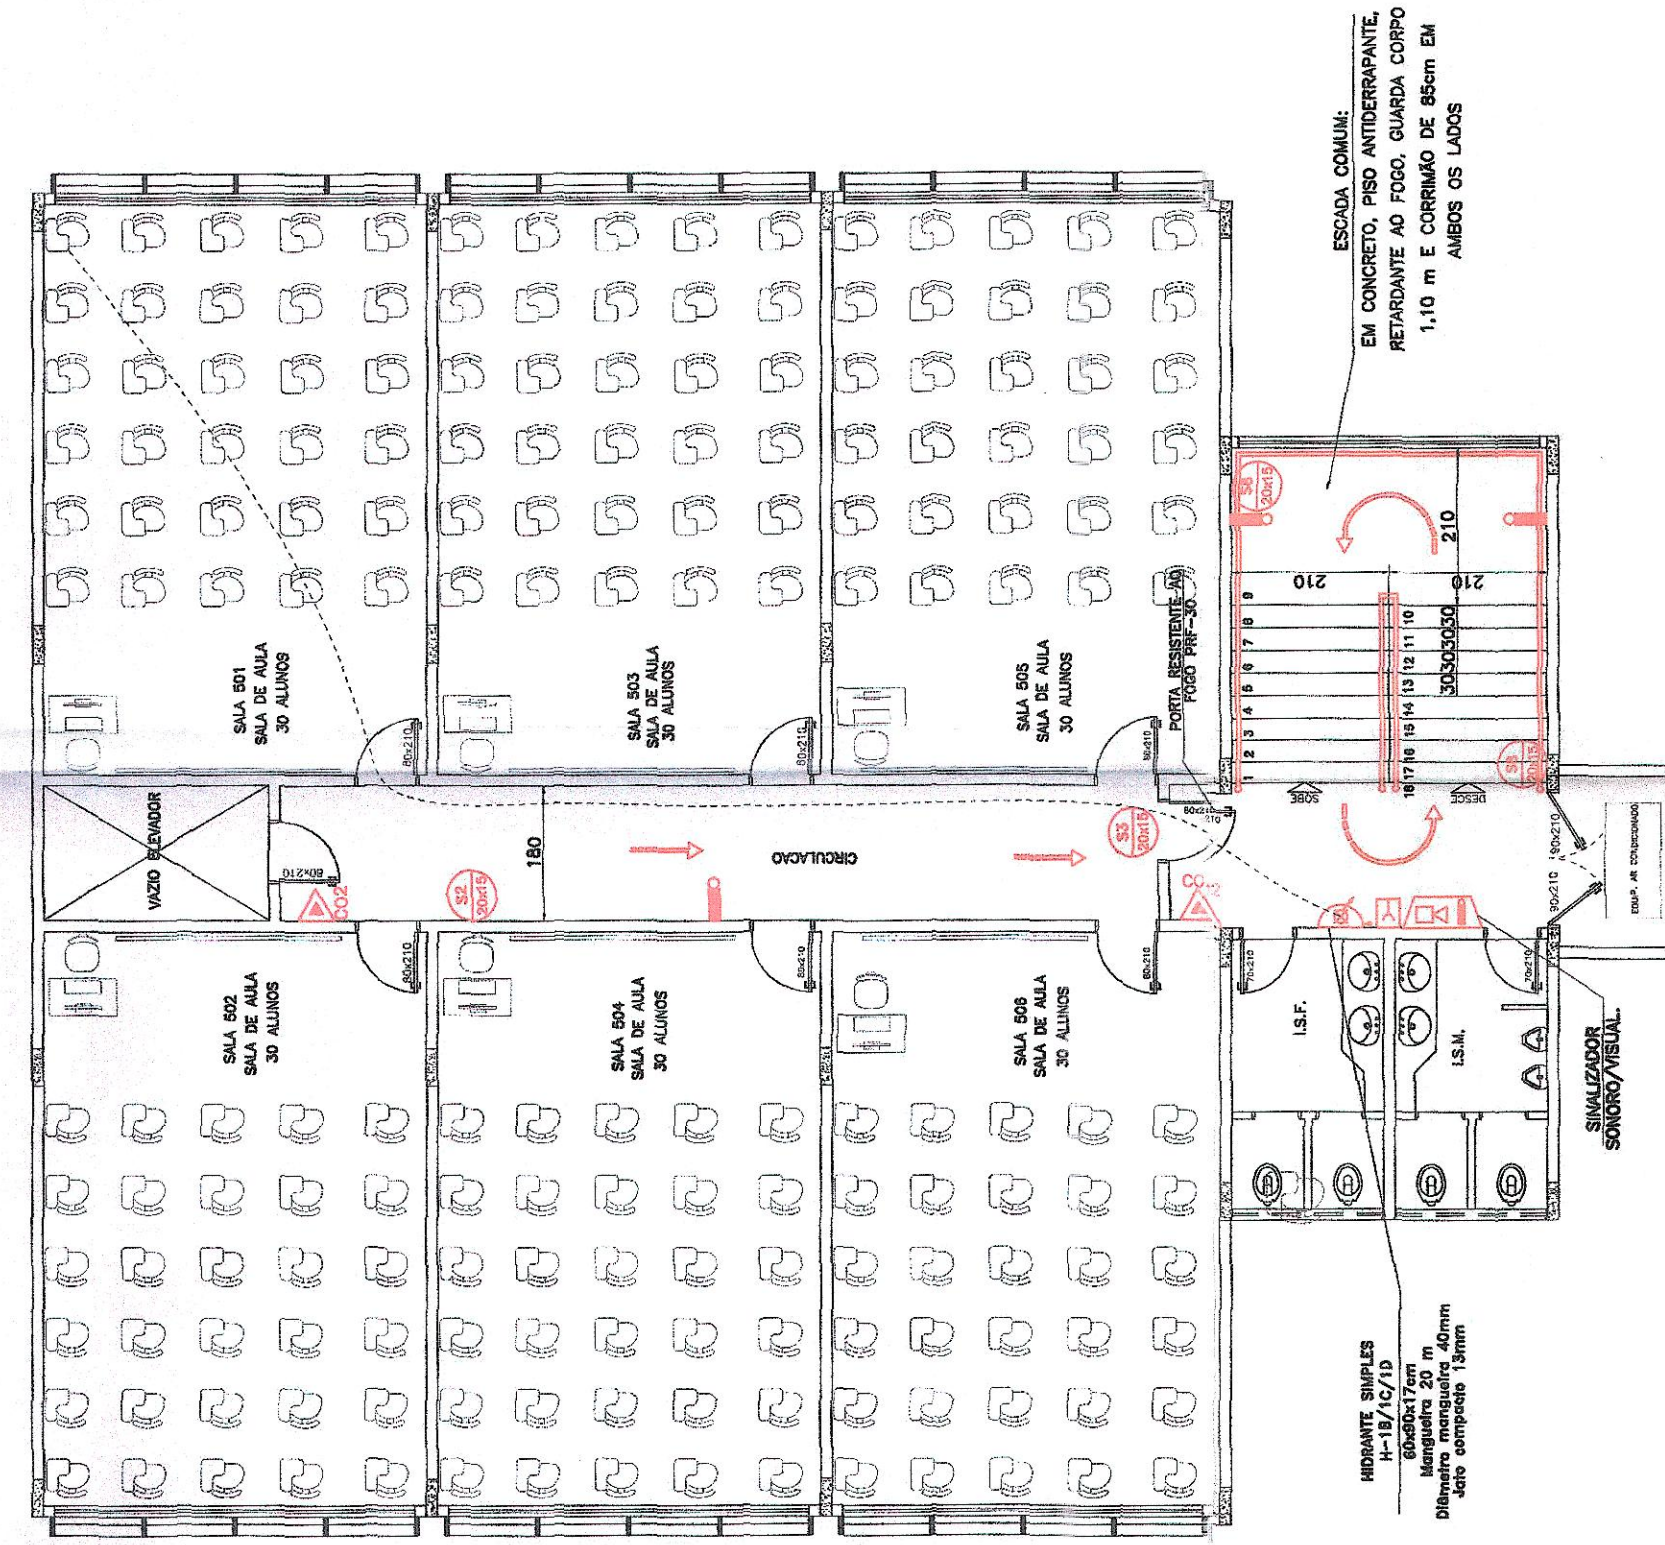

PLANTA 5º PAVIMENTO ESC. 1 :100

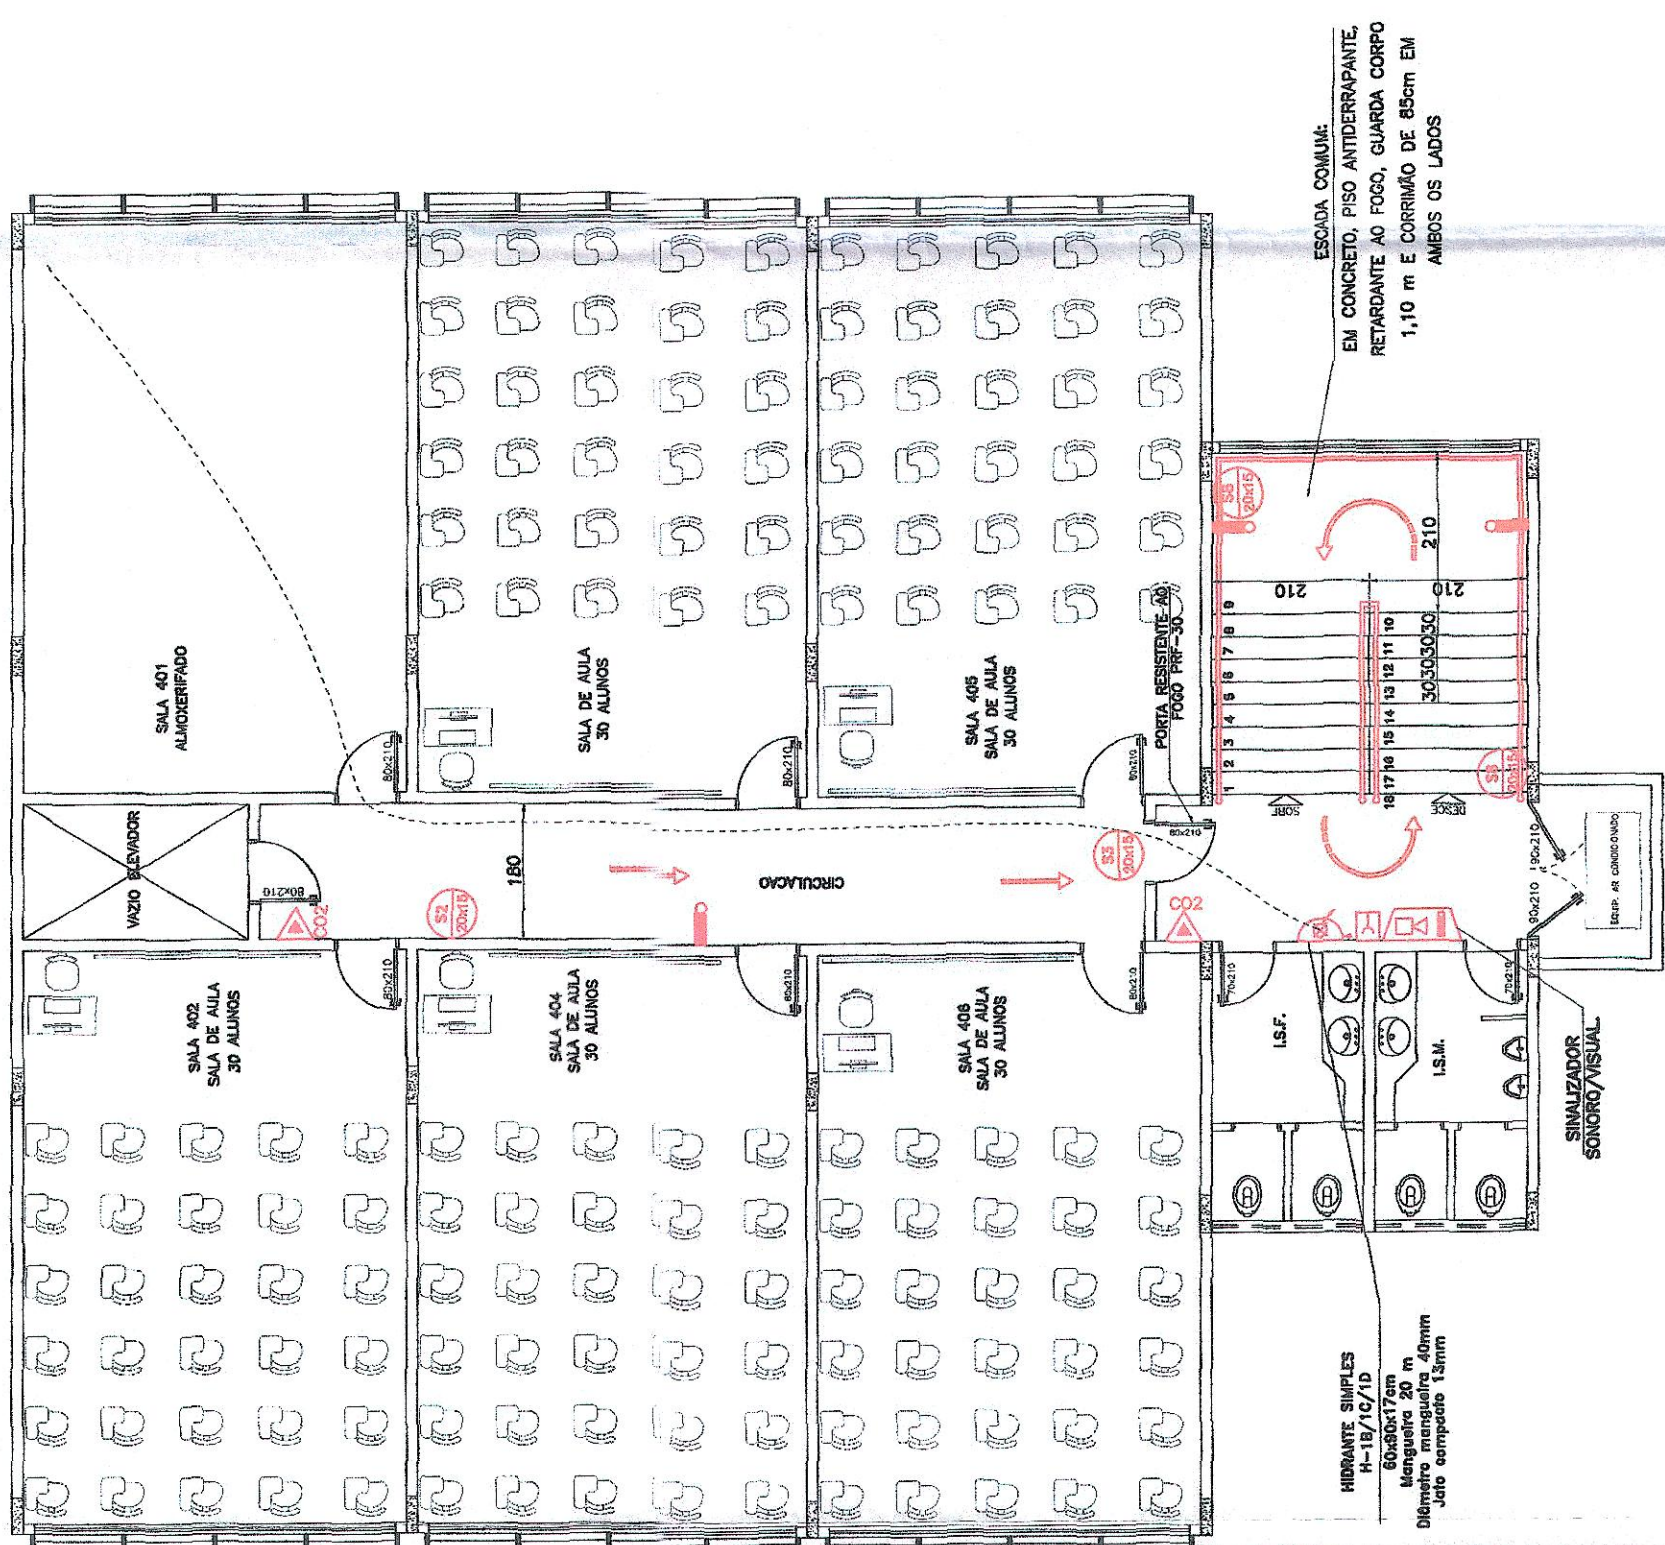

PLANTA 4º PAVIMENTO ESC. 1 :100

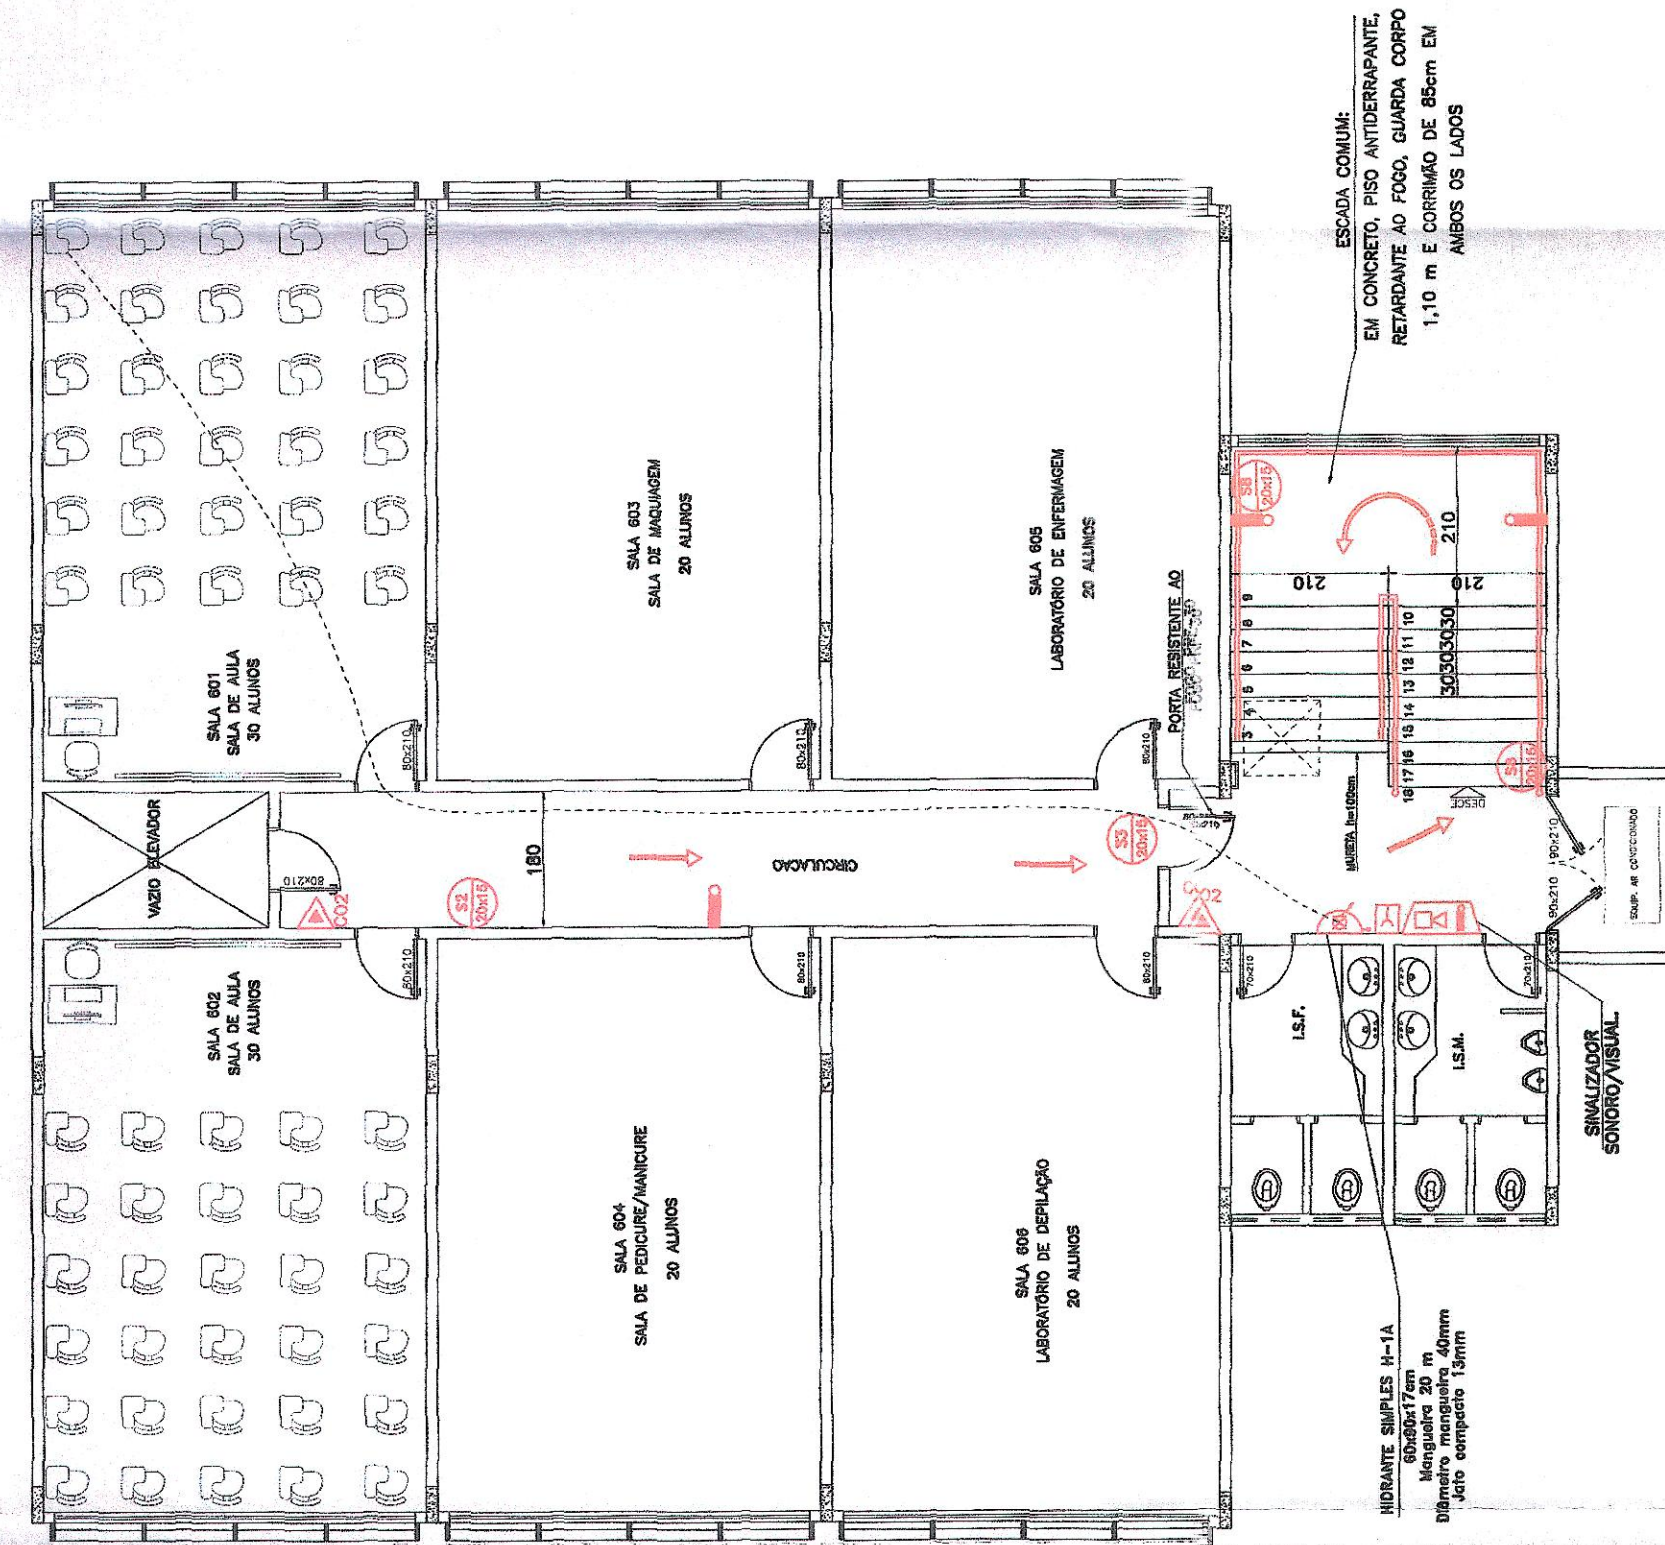

PLANTA 6º PAVIMENTO ESC. 1 :100

LEGENDA

COLUNA DE AGUA PARA COMBATE A INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES (CNA 60x60x17 cm)

TUBULACAO DE AGUA (PVC) 4 DIAMETRO - 2 1/2"

PARA COMBATE A INCENDIO

PROTECCAO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO

REGISTRO DE REGULAÇÃO (OU REGISTRO DE PASSADO) 2 1/2"

COM VALVULA DE RETENÇÃO

EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-Bc

EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2-A, 20-Bc

EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20-Bc

EXTINTOR SOBRE RODA DE CARGA D'AGUA, 2-A

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCENDIO (BOTEAIRA LIGA E DESLIGA)

J - JOELHO DE 90° F.G. (COTOVELO)

T - TE DE 90° F.G.

INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO VER DETALHE SINALIZAÇÃO

COMO DA PLACA

DIMENSÕES DA PLACA

DIRECCIONAMENTO DO FLUXO DE SAIDA

OBS: TODA TUBULACAO ENTERRADA DEVERA SER PROTEGIDA COM MATERIAL ANTI-CORROSIVO

TODA TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PROTETA NA COR VERDE-LAZUL

DETALHE BARRILETE ESC. 1:75

DETALHE COBERTURA ESC. 1:75

1º REVISÃO: JUNHO 2014

2º REVISÃO: AGOSTO 2014

3º REVISÃO: OUTUBRO 2017

4º REVISÃO: MARÇO 2018

5º REVISÃO: MARÇO 2018

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º 122.830/13

() Projeto original;

() Recatamento;

(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 148.491/17

() Substituição total; Protocolo de solicitação nº 148.491/17

() Com Parecer Técnico n.º

APROVADO

EM 27/04/18

ANALISTA - CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

SENAC

SEDE ADMINISTRATIVA

C.F.P. SETOR AEROPORTO

GOIÂNIA

ENGENHEIRO:

RUA 31-A, LTA. 27/28/29

SETOR AEROPORTO - GOIÂNIA-GO.

Felicidade M. de Faria Melo

PROPRIETÁRIO:

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO - CREA 6507/D - GO

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA

PLANTA 3º/4º/5º/6º PAVIMENTO

DETALHE COBERTURA

FONE: (082) 8401-9841

DATA: MARÇO/2018

ÁREA TOTAL: 4.761,88 m²

FOLHA: 5/7