




AS INSTALAÇÕES DE COMBATE FIXO - HIDRANTES - SÃO INDEPENDENTES, POIS OS BLOCOS FORAM CONSTRUÍDOS EM DATAS DIFERENTES.

O PROJETO APROVADO PELO CBM-GO É DE 1995, E ESTÁ SENDO ACRESCIDO MAIS 4 HIDRANTES PARA ESTE SISTEMA PRESSURIZADO. ENTÃO FOI CONSIDERADO, PARA O NOVO CÁLCULO DA PRESSURIZAÇÃO E RTI A NOVA LEGISLAÇÃO 15.802/2006 E NT22/2007.


PRESSURIZAÇÃO

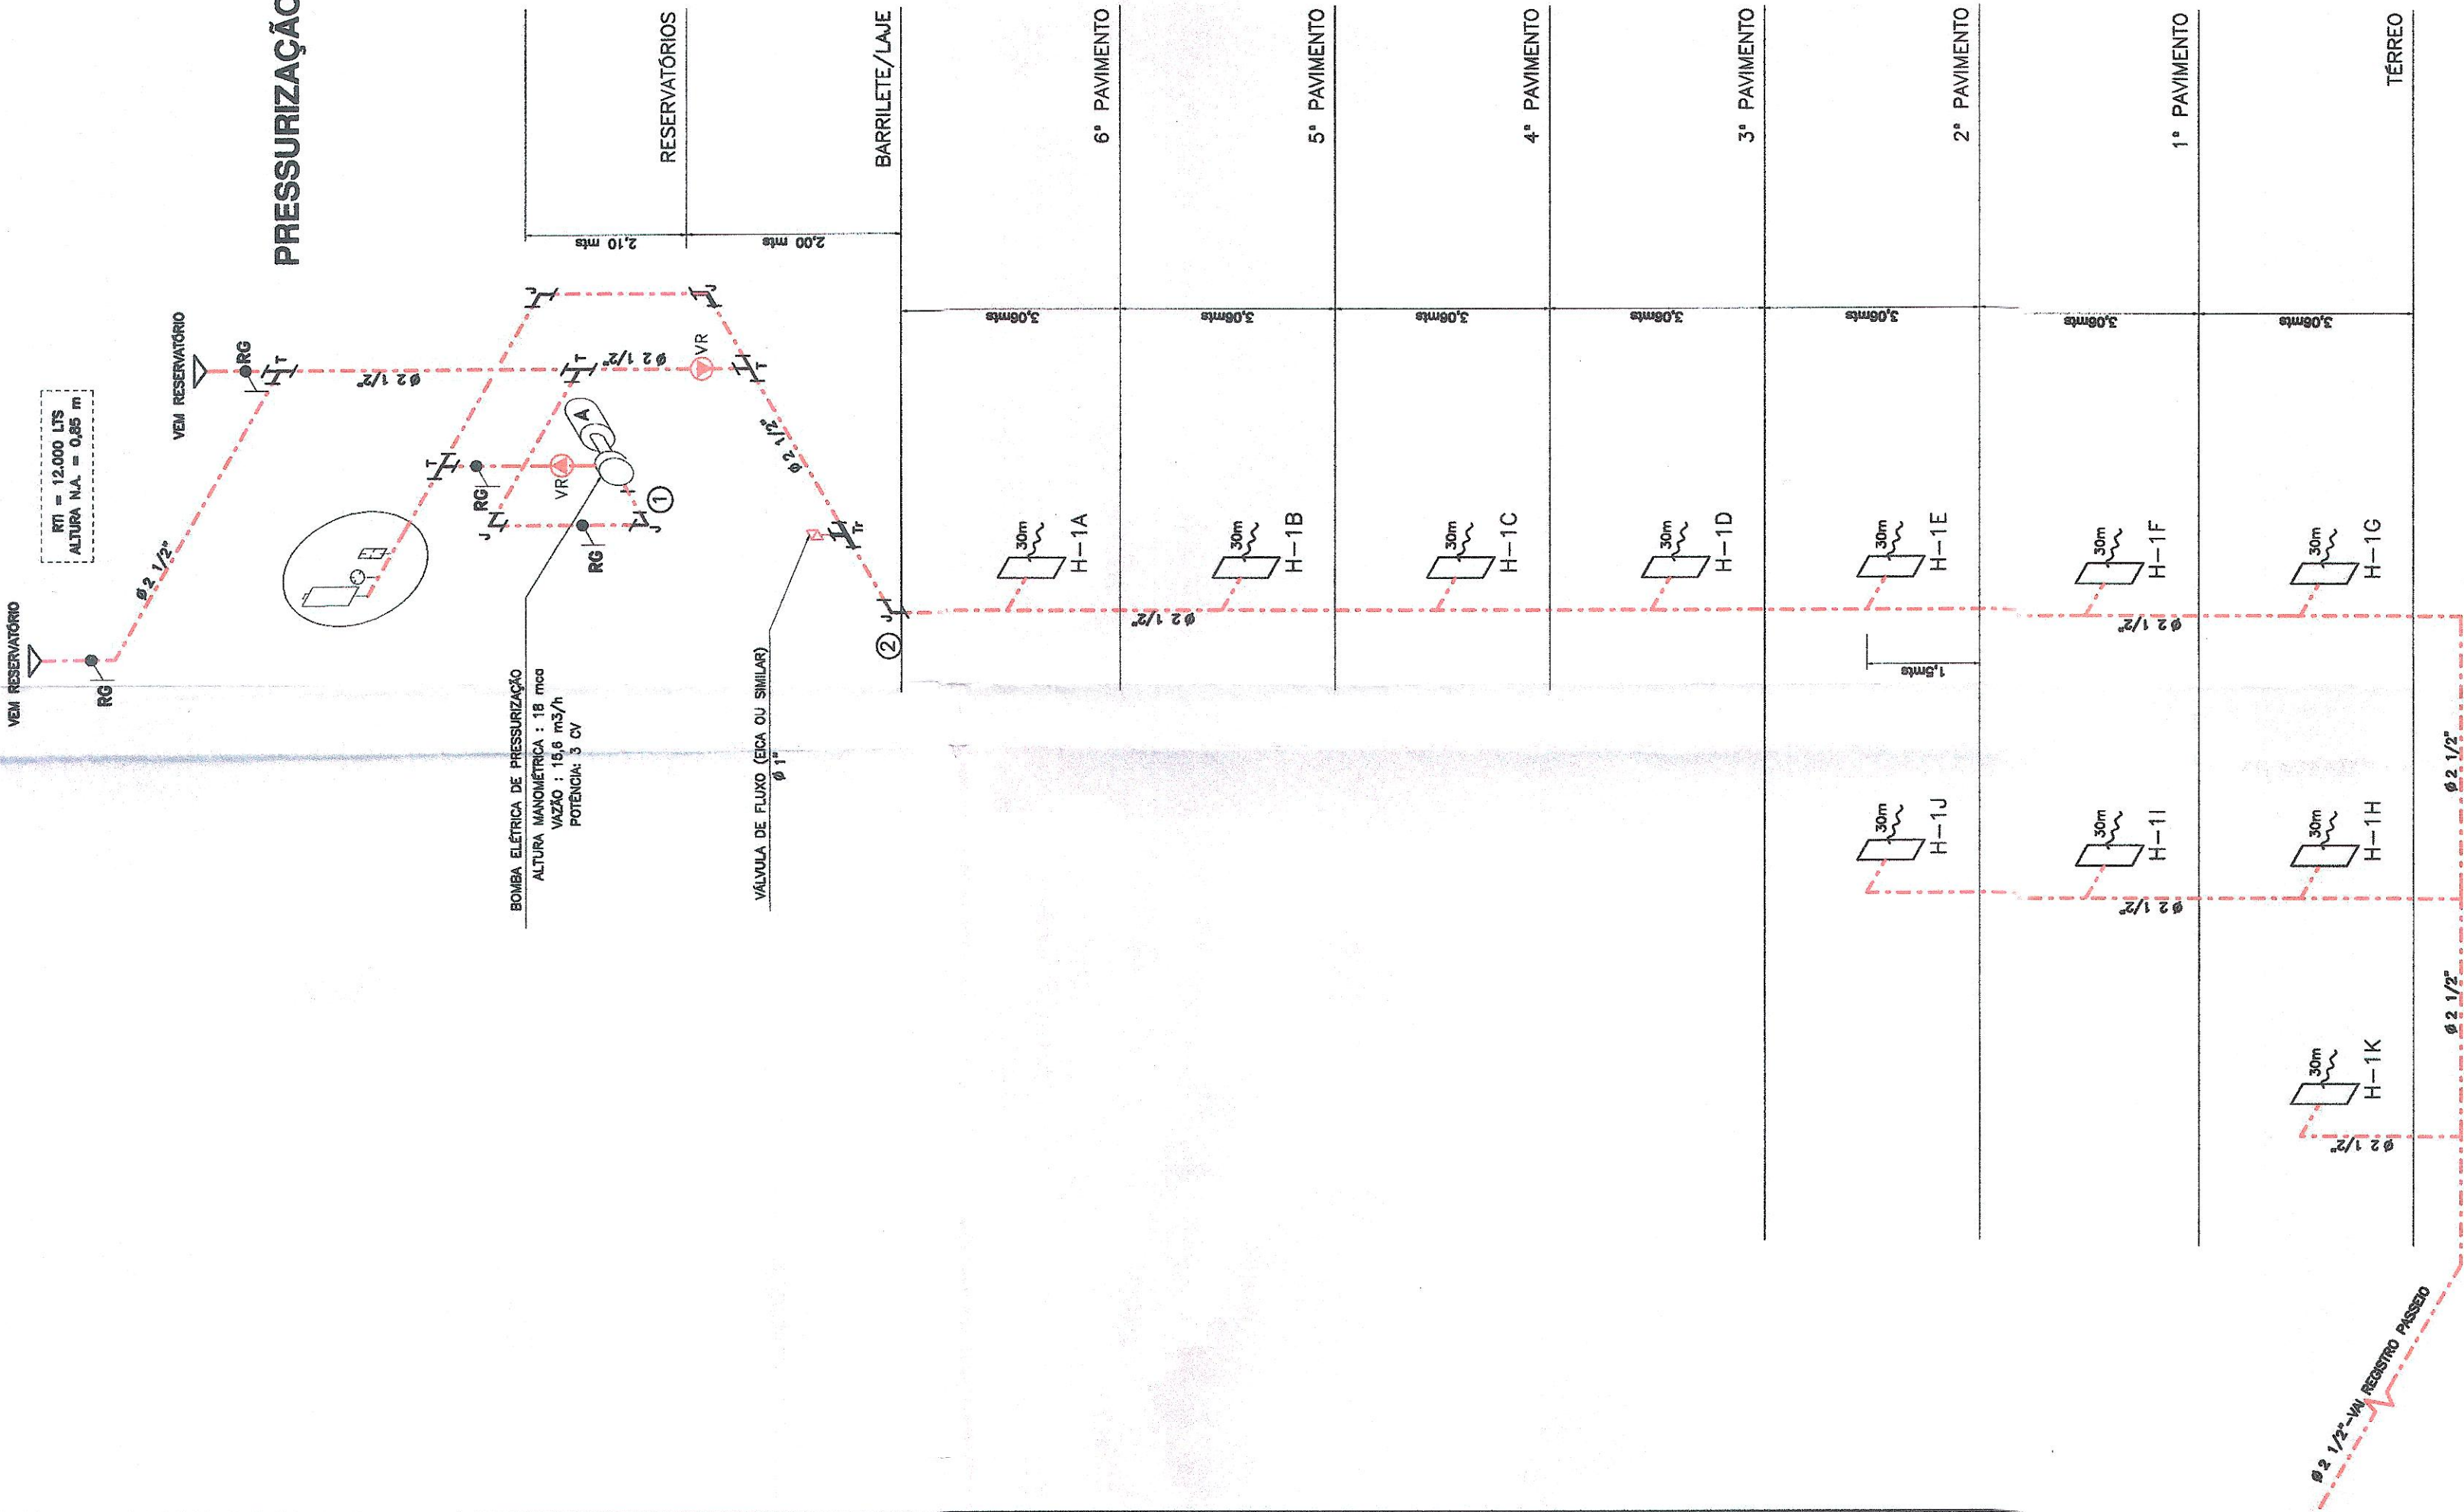


ISOMÉTRICO BLOCOS 7/3 PAVS

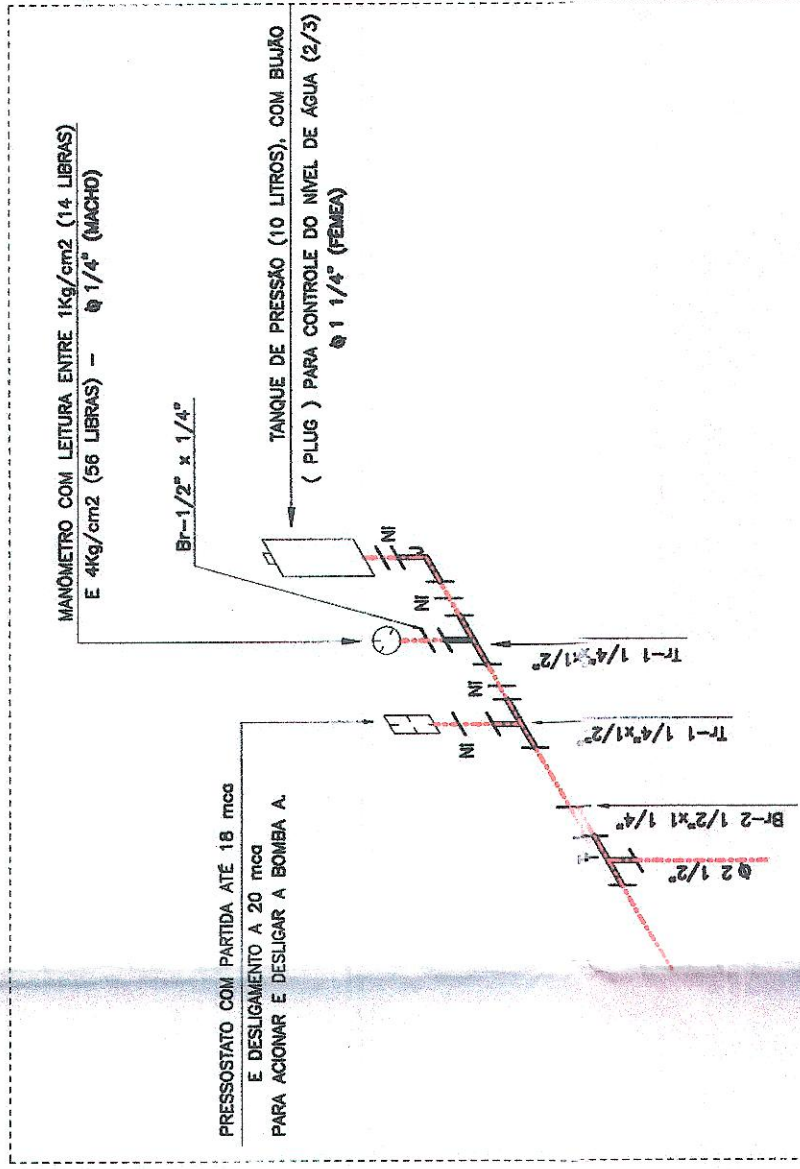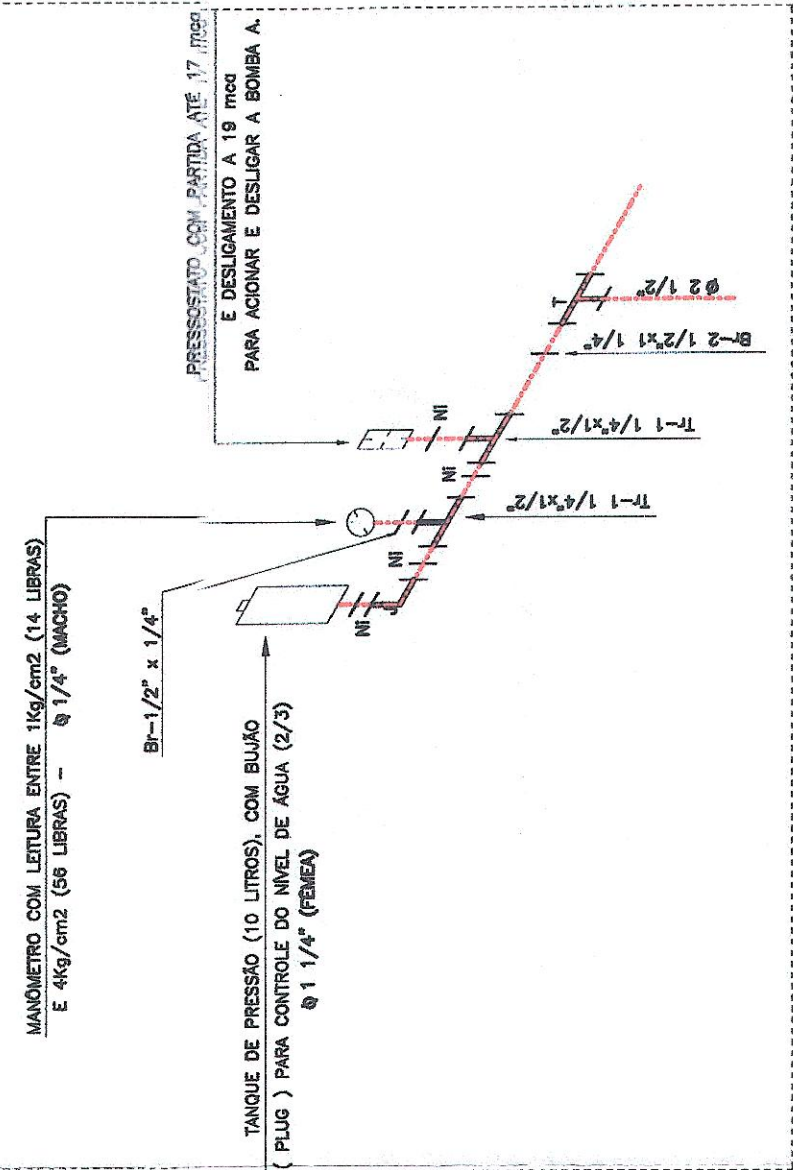

O PROJETO DESTA BLOCO É DE 1974 E NÃO TEM-SE O PROJETO APROVADO DO CBM-GO. ENTÃO FOI CONSIDERADO, PARA O CÁLCULO DA PRESSURIZAÇÃO E RTI, A NOVA LEGISLAÇÃO 15.802/2006 E NT22/2007.

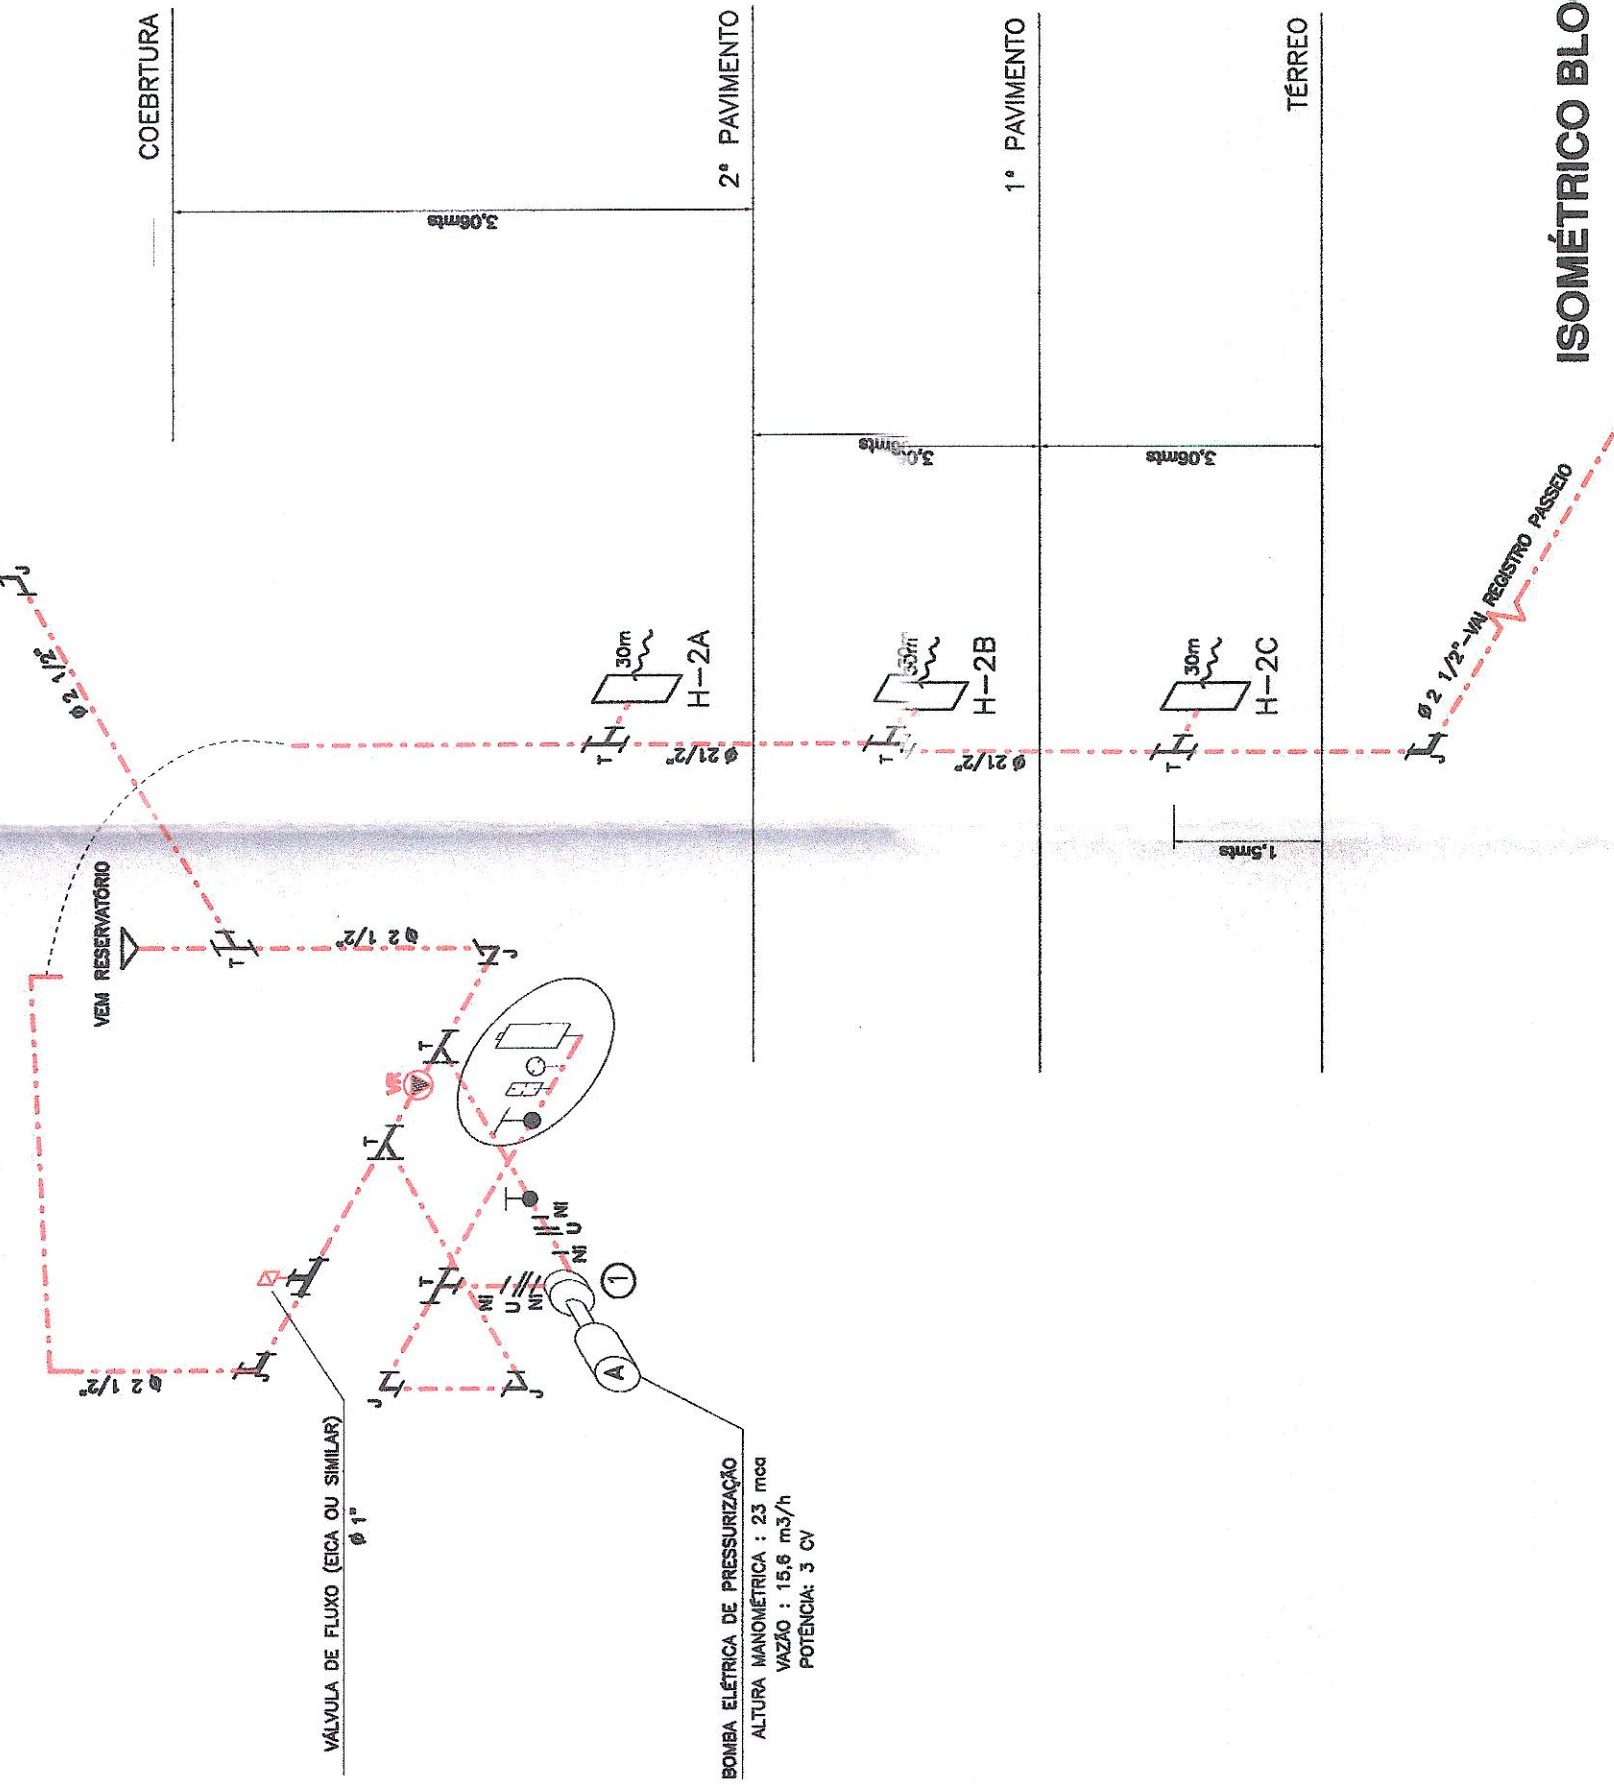

ISOMÉTRICO BLOCO 3 PAVS

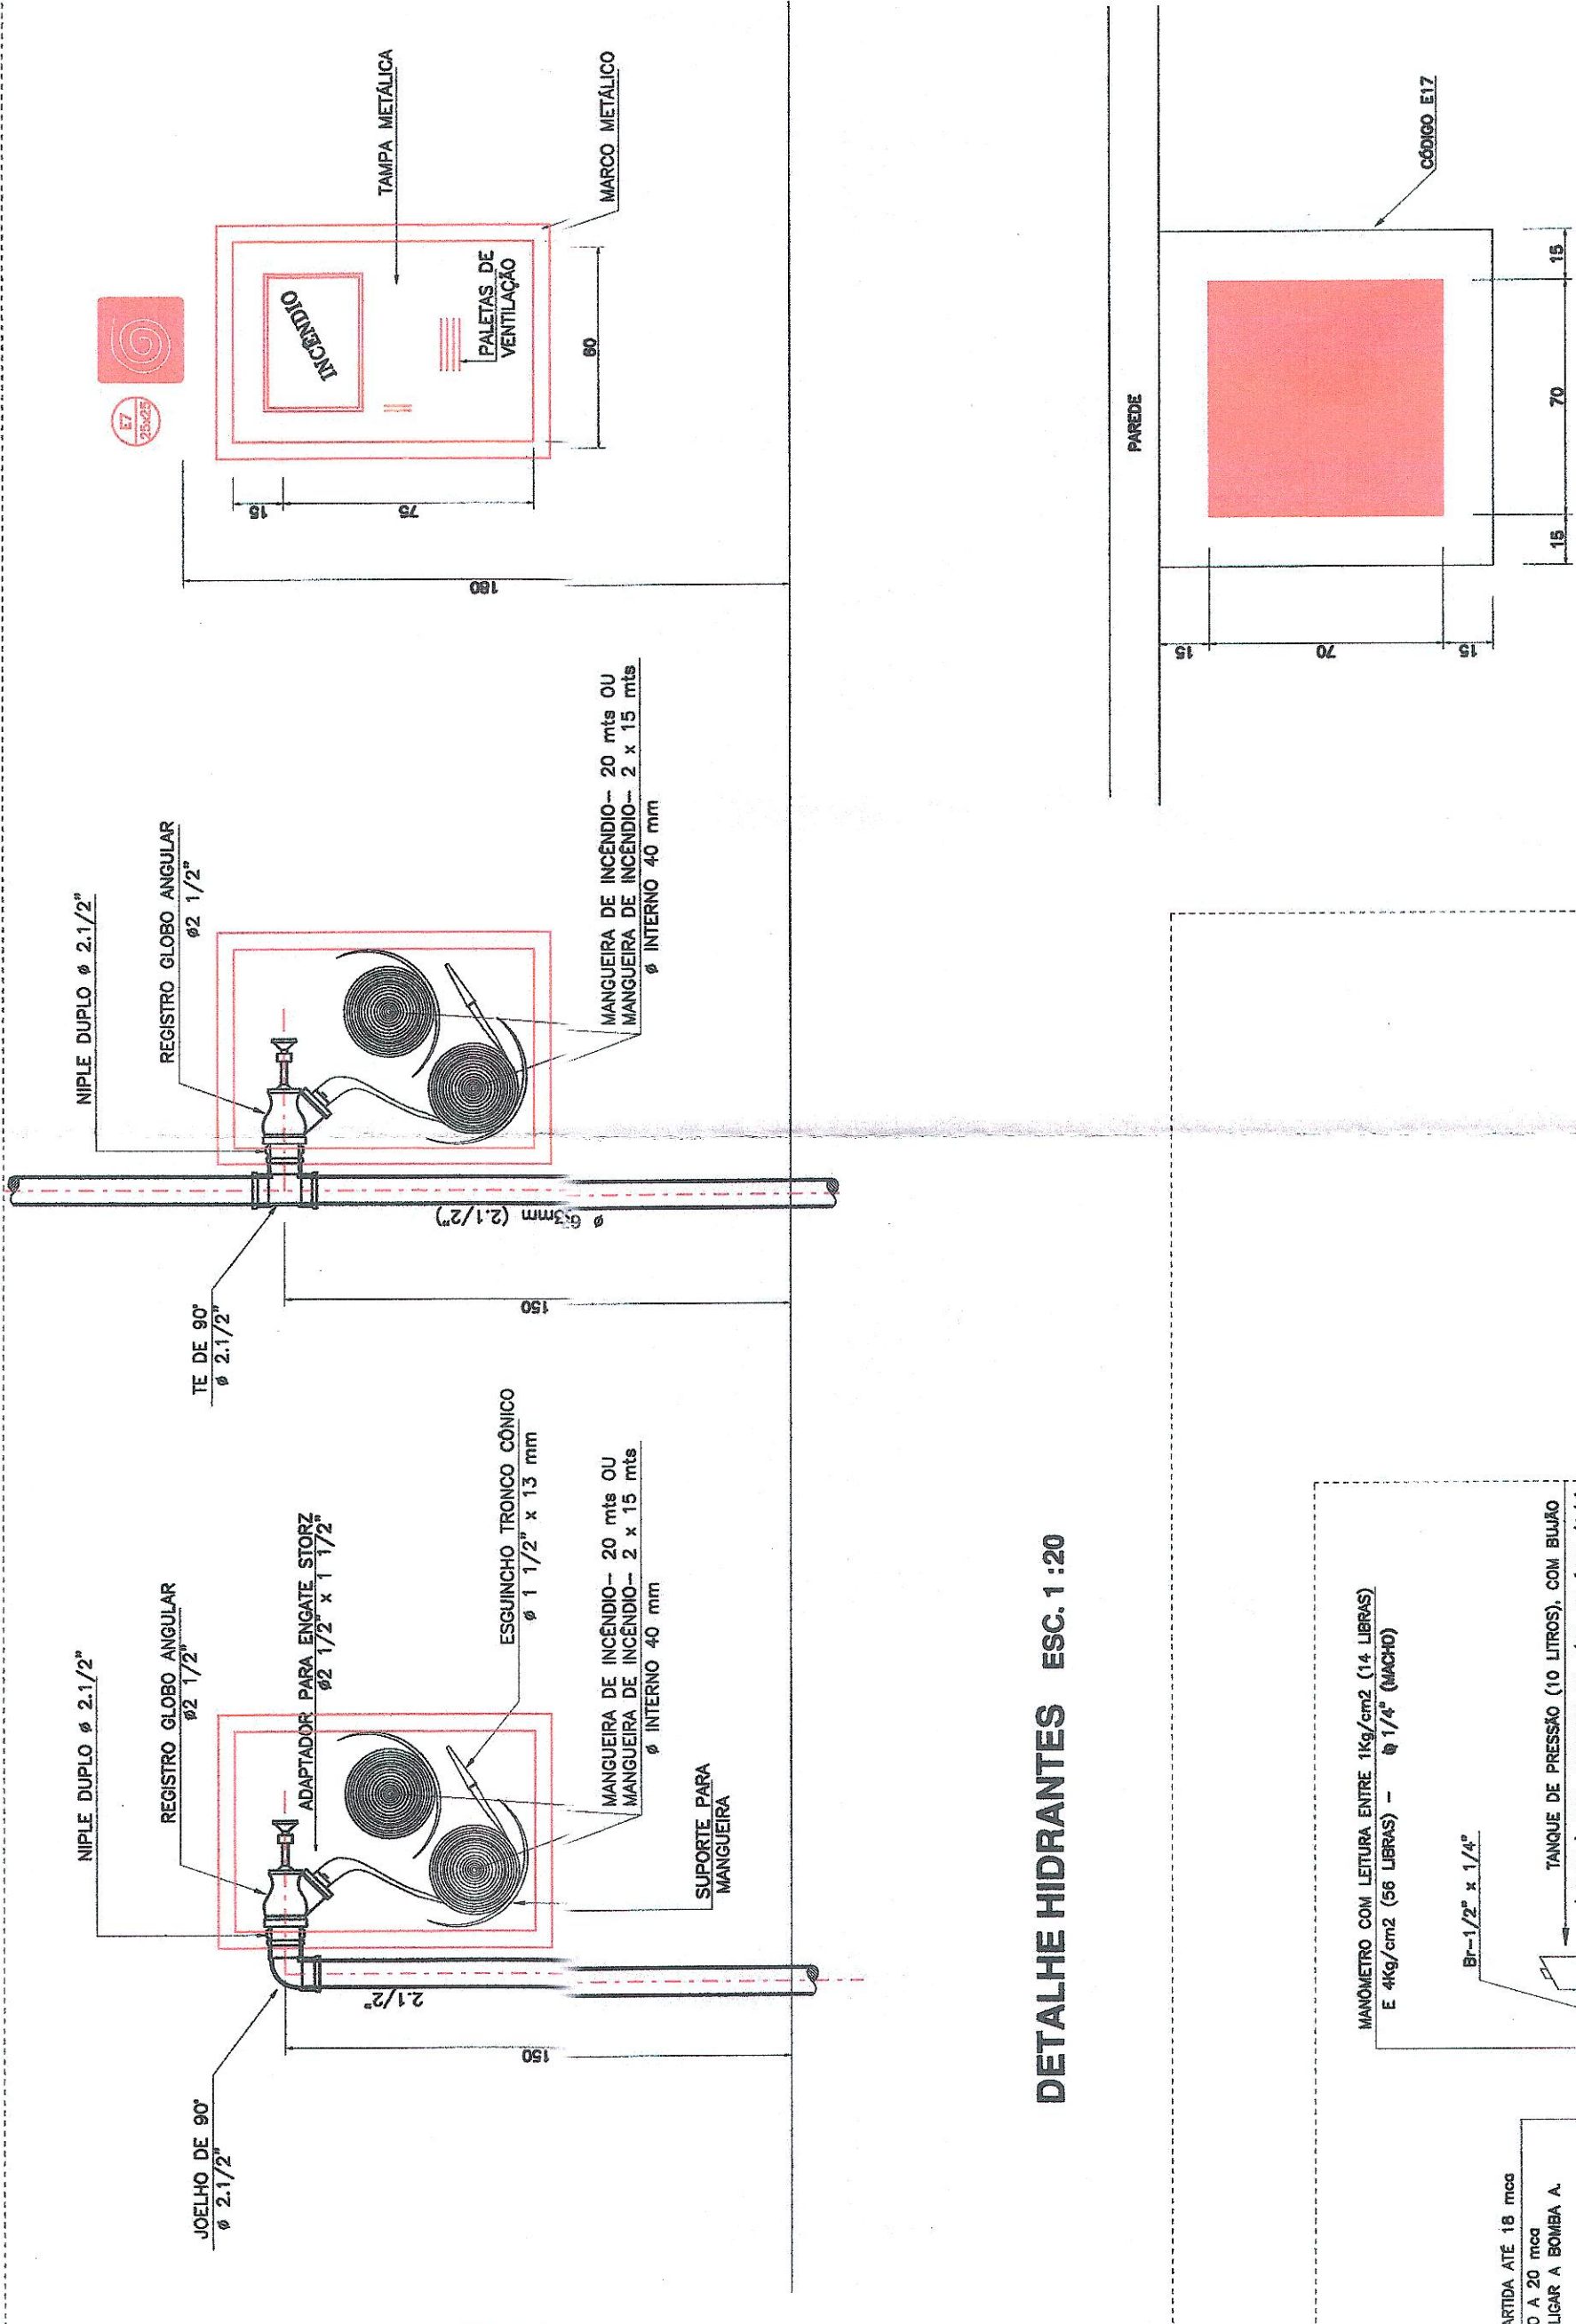

DETALHE HIDRANTES ESC. 1:20

1ª REVISÃO: JUNHO 2014 3ª REVISÃO: OUTUBRO 2017 5ª REVISÃO: MARÇO 2018
2ª REVISÃO: AGOSTO 2018 4ª REVISÃO: JANEIRO 2018

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 122.830/13

() Projeto original;
() Recatibramento; Protocolo de solicitação nº;
(X) Substituição parcial; Protocolo de solicitação nº 146.49/17;
() Substituição total; Protocolo de solicitação nº;
() Com Planos Técnicos nº;

APPROVADO
EM 27.04.18



SEDE ADMINISTRATIVA
C.F.P. SETOR AEROPORTO
GOIÂNIA

ENDEREÇO:

RUA 31-A, Lts. 27/28/29
SETOR AEROPORTO - GOIÂNIA-GO.

Peticionário: N.º de Faria Melo

Discreta Regional

SEMAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

AUTOR DO PROJETO: RENATO DE OLIVEIRA PINTO - CREA 66694-0 - GO

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA

ISOMÉTRICOS PRESSURIZAÇÃO
DETALHE HIDRANTES

DATA: MARÇO/2018

FONE: (062) 8401-5441

ÁREA TOTAL: 4.761,88 m²

FOLHA: 6/7